

RICEVUTO

20 GEN. 2025


St. Antonino, 17/01/2025

Nostra referenza: Sonia Riva Vicini

Municipio di Lumino

Via Pronzini 1

6533 Lumino

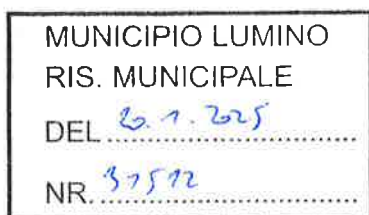

RAPPORTO DI PROVA ACQUE

Numero: 2025.144/2

Tipo di acqua: Acqua potabile dopo disinfezione

Punto di prelievo: Bacino inferiore dopo disinfezione

Data/ora campionamento: 13/01/2025 - 17:00

Temperatura °C: 9.0

Resp. campionamento: Committente

Trasporto: A cura del cliente - Oltre le 12 ore dal campionamento

Data di arrivo / ora: 14/01/2025 - 08:20

Aspetto: Limpido

Data inizio analisi: 14/01/2025

Data fine analisi: 17/01/2025

ANALISI MICROBIOLOGICA	METODO	RISULTATO	VALORE RIF	VALORE MAX
Germi aerobi mesofili	HL-AQ001	0 UFC/ml		
E.coli	HL-AQ009	0 UFC/100ml		0 UFC/100ml
Enterococchi	HL-AQ010	0 UFC/100ml		0 UFC/100ml

Note: I risultati riscontrati limitatamente ai parametri analizzati non richiedono osservazioni particolari

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma integrale, si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova, così come ricevuti o rispettivamente campionati da HelvetiaLab. Su richiesta sono disponibili informazioni riguardanti i metodi analitici e l'incertezza di misura. La regola decisionale che si applica nel caso di dichiarazioni di non conformità del campione è basata sui requisiti presenti nell'ordinanza del DFI sulle acque potabili e sull'acqua di piscine e docce accessibili al pubblico OPPD del 16 dicembre 2016 stato 1° febbraio 2024. Per le analisi microbiologiche i risultati tengono conto dell'incertezza di misura pari a ± 0.5 log del valore riscontrato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova è vietata.


Dott. Sonia Riva Vicini
Direttore Analitico

RICEVUTO

20 GEN. 2025


St. Antonino, 17/01/2025

Nostra referencia: Sonia Riva Vicini

Municipio di Lumino

Via Pronzini 1

6533 Lumino

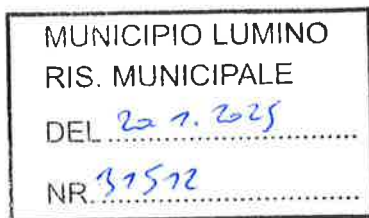

RAPPORTO DI PROVA ACQUE

Numero: 2025.144/1

Tipo di acqua: Potabile in Rete - impianto domestico

Punto di prelievo: Casa

Data/ora campionamento: 13/01/2025 - 17:00

Temperatura °C: 9.0

Resp. campionamento: Committente

Trasporto: A cura del cliente - Oltre le 12 ore dal campionamento

Data di arrivo / ora: 14/01/2025 - 08:20

Aspetto: Limpido

Data inizio analisi: 14/01/2025

Data fine analisi: 17/01/2025

ANALISI MICROBIOLOGICA	METODO	RISULTATO	VALORE RIF	VALORE MAX
Germi aerobi mesofili	HL-AQ001	0 UFC/ml	300 UFC/ml	
E.coli	HL-AQ009	0 UFC/100ml		0 UFC/100ml
Enterococchi	HL-AQ010	0 UFC/100ml		0 UFC/100ml

Note: I risultati riscontrati limitatamente ai parametri analizzati non richiedono osservazioni particolari. Per il valore dei germi aerobi mesofili non vi è un valore massimo nell'ordinanza del DFI sulle acque potabili OPPD stato 1° febbraio 2024. Il valore di riferimento è dato da una buona qualità di un'acqua potabile in rete.

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma integrale, si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova, così come ricevuti o rispettivamente campionati da HelvetiaLab. Su richiesta sono disponibili informazioni riguardanti i metodi analitici e l'incertezza di misura. La regola decisionale che si applica nel caso di dichiarazioni di non conformità del campione è basata sui requisiti presenti nell'ordinanza del DFI sulle acque potabili e sull'acqua di piscine e docce accessibili al pubblico OPPD del 16 dicembre 2016 stato 1° febbraio 2024. Per le analisi microbiologiche i risultati tengono conto dell'incertezza di misura pari a ± 0.5 log del valore riscontrato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova è vietata.